


YLEISTEN TILOJEN LUOKITeltu OVI TL50 JA TL50AL, EI30/Rw38 dB

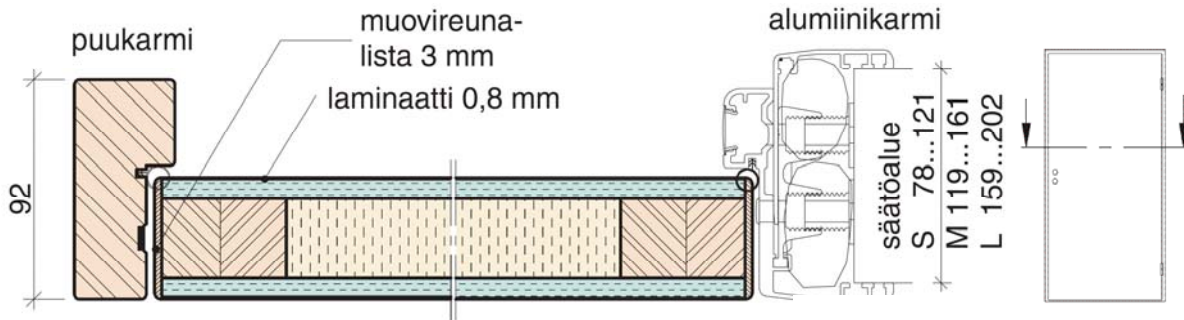

Käyttötarkoitus	Sairaaloissa ja terveyskeskuksissa törmäyksiä ja iskuja kestävinä ovina, joille on asetettu ääniluokkavaatimus 30 dB ($R_{w\min}$ 37 dB) ja paloluokkavaatimus EI 30.
Luokitus	Puukarmi: Paloluokka EI30. Ääniluokka 30 dB, ilmaääneneristysluku R_w 38 dB. Alumiinikarmi: Ääniluokka 30 dB rakennekilvellä.
Maksimikoko	Ovilevy 10 x 21 M. Rakennekilvellä 12 x 24 M.
Pinta	Laminaatti.
Reunavaihtoehdot	Muovireunalista.
Lasiaukko	Rakennekilvellä. Tehtaan vakioaukot S5, 01 ja 03. Erikoislasiaukot mitoituksen mukaan, ovikehän minimi kuten lasiaukko 01. Lasitus ääneneristyskalvolla varustetulla lasilla.
Potkulevy	RST tai alumiini.
Karmi	Puukarmi 92 mm. Karmisuojaus RST -pellillä $h = 900$ tai 1200 mm. Muut syvyydet levitettyllä karmilla maksimi 200 mm (5 mm välein). Alumiinisäätökarmi 78 – 202 mm.
Kynnys	Tammi 92 mm puukarmille. Rakennekilvellä automaattinen tiivistekynnys tai laahus.
Heloitus	Vakiosarana 2 kpl N7048-115T nostosarana; pinta sinkitty. Lukkorunko 4190. Voidaan käyttää myös muita lukkorunkoja
a- ja b-mitta	$a = 51$ mm $b = 20$ mm.
Paino	10 M ovilevy n. 64 kg, karmi 9 kg. Alumiinikarmi 13 kg.